


Marcel Jordaen

From: Nooijen, C.L.G. (Robert) <Robert.Nooijen@FrieslandCampina.com>
Sent: Friday, 22 November 2019 09:02
To: Marcel Jordaen; Koopmans, I. (Ivo); Winkelmolen, Jelle; Berlo, S.L.E. van (Sander); 'hertwin.van.der.wijst@vandoren.nl'; 'ibrahim.ahmadzada@vandoren.nl'
Subject: RE: Factorylink T01C1 melkeiwit
Attachments: FW: Afbeelding van Ivo

Beste,

@Marcel, in de bijlage hieronder alvast 2 foto's van de bevindingen van Ivo, server-2.

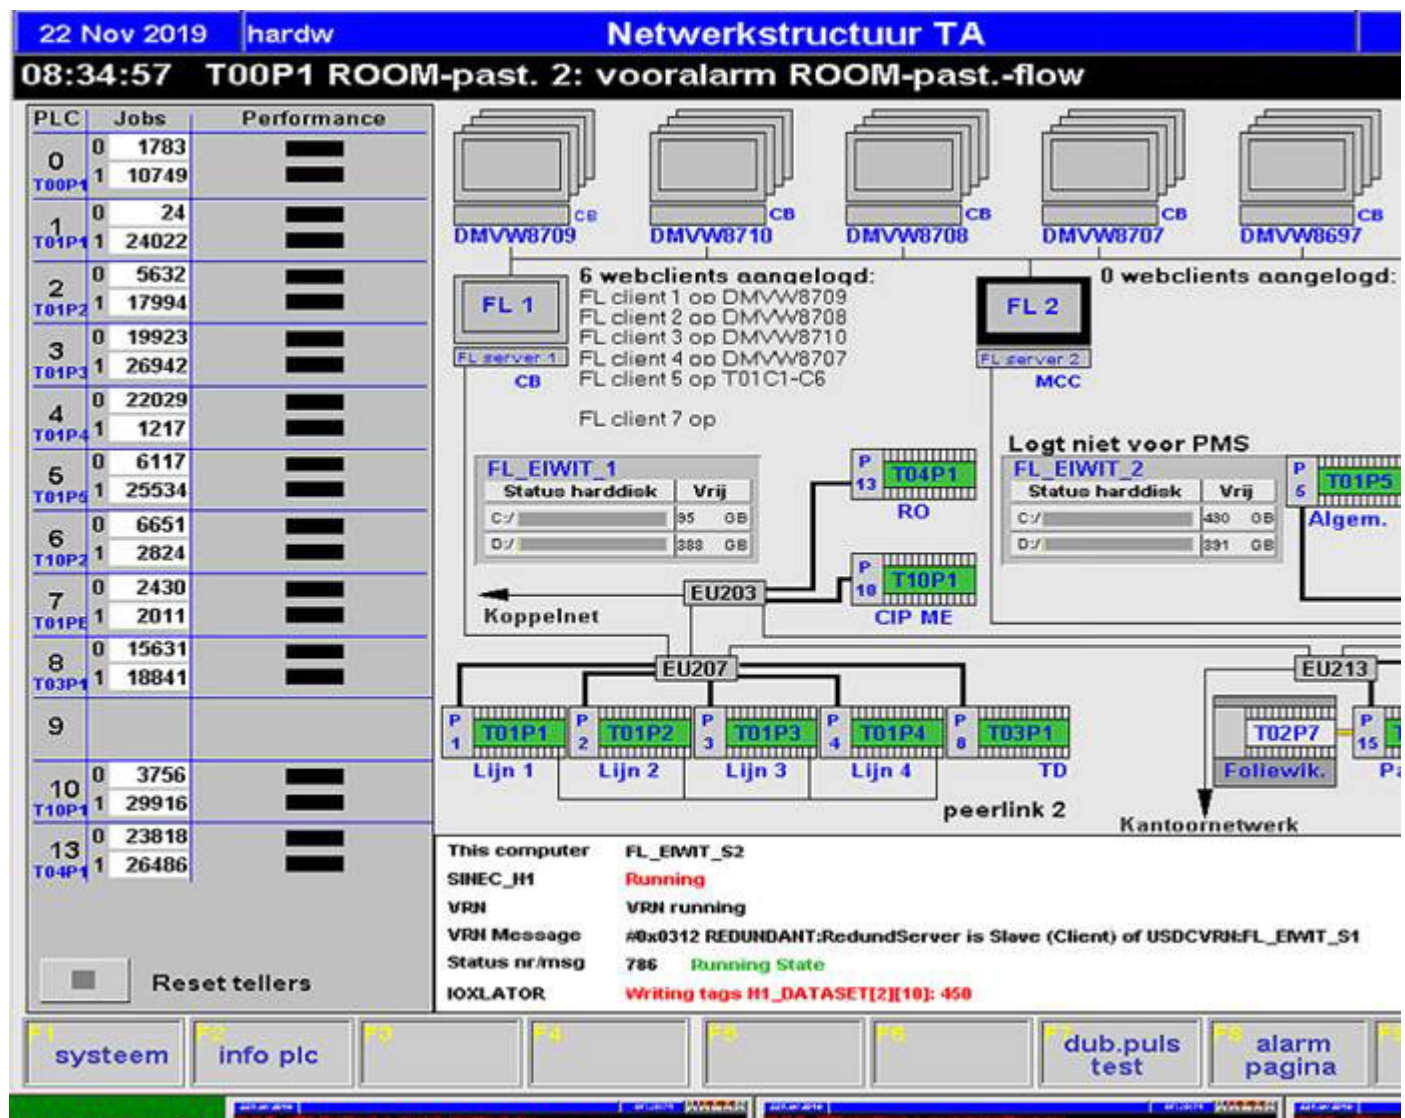

Shared Task		Last Message
	RUNMGR	Running
	TIMER	Running
	AL_LOG	Alarm logging enabled (to historian)
	RECIPE	Running
	COUNTER	Running
	DB4_HIST	Database alias PMS is active
	DBLOG	Historian SQL error: EXEC(17,-1)
	DBBROWSE	Running
	DPLOGGER	Dynamic request was successful.
	SINEC_H1	Running
	IOXLATOR	Writing tags H1_DATASET[2][10]: 450
	VRN	VRN running
	FLFM	Can't open file: d:\fl_data\dblog1\p14_dien.
	SCALE	
	FLNTSYS	Running
	CONNSRV	Running

Stop Application:
 Alarm Viewer


Stop User Name:
 User Processes

FactoryLink Directory:


Application Directory:

Tevens zien we dat in de onderstaande PLC's nog diverse fouten zitten.

@Ivo, Hertwin, Ibrahim, Jelle, Verzoek aan jullie om nog even te kijken of dit nog binnen de lopende projecten/modificaties valt click/prince2/Cw&dros diverse valt.
Geef dit dan svp even door aan mij, **ook** als dit los staat van de diverse projecten die zijn geweest in de melkketen want dan kan ik de noodzakelijke actie inzetten?

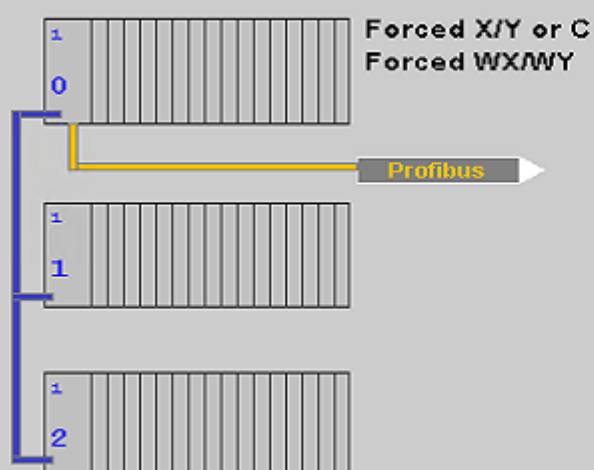


0	IO module of IO configuratie fout
0	Poging om een ongedefineerde SF pr
	Loop rekenfoutje

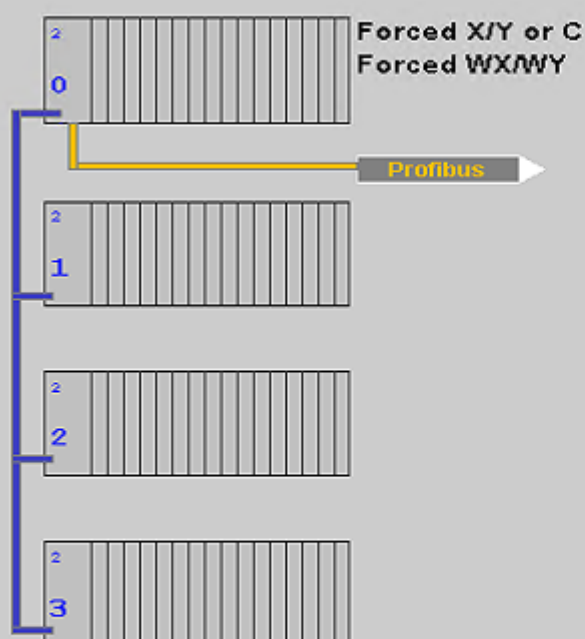

0	Poging om een ongedefineerde SF pr
0	Analog Alarm rekenfoutje
	Loop rekenfoutje


analoge
alarmen

regelaars

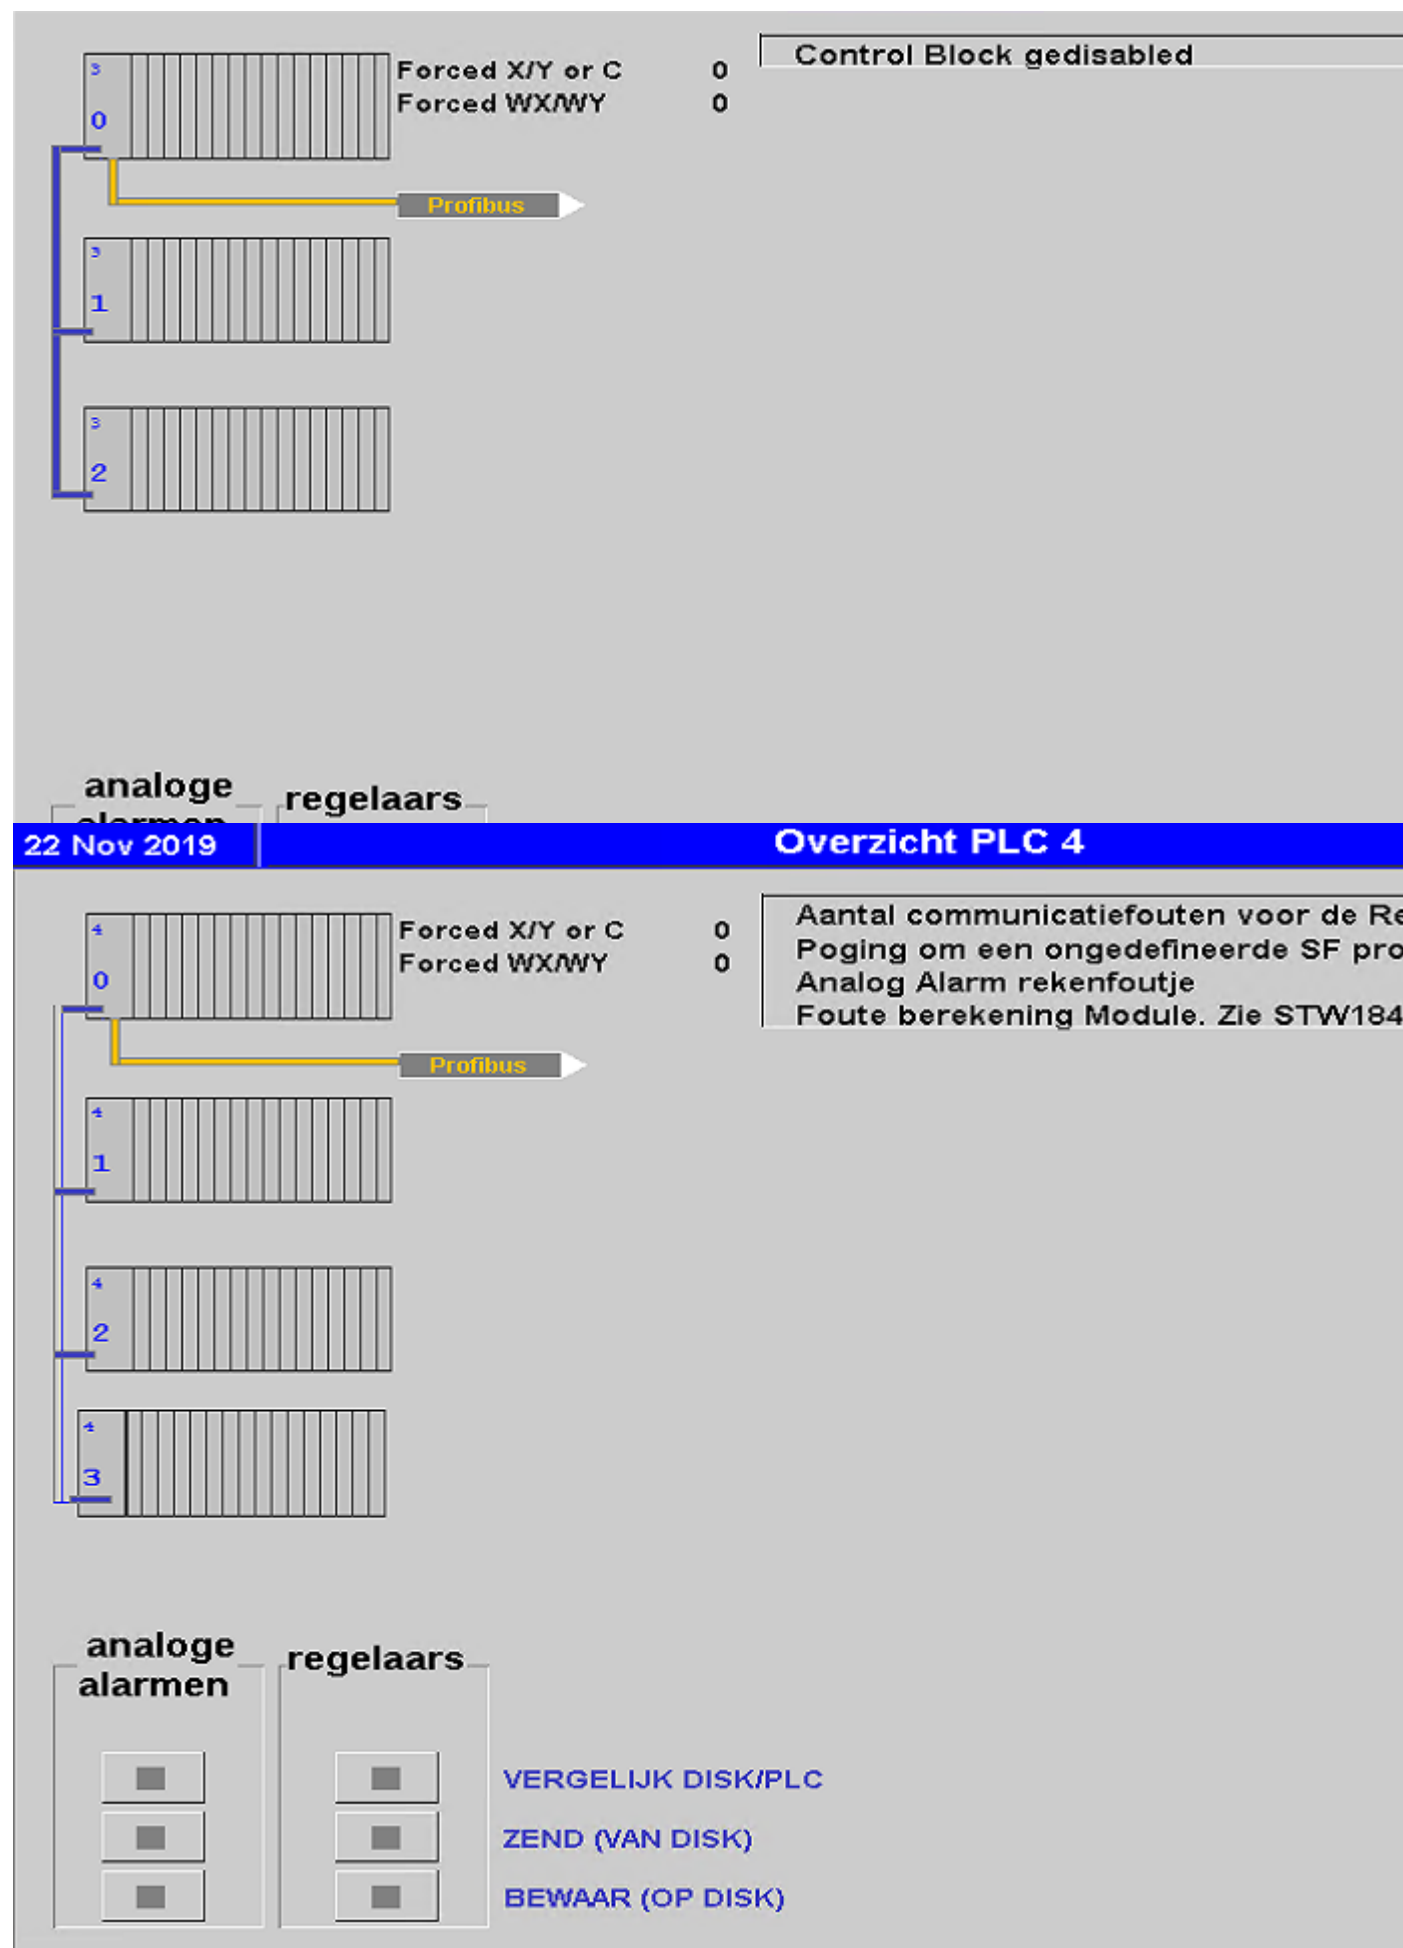

22 Nov 2019

Overzicht PLC 5

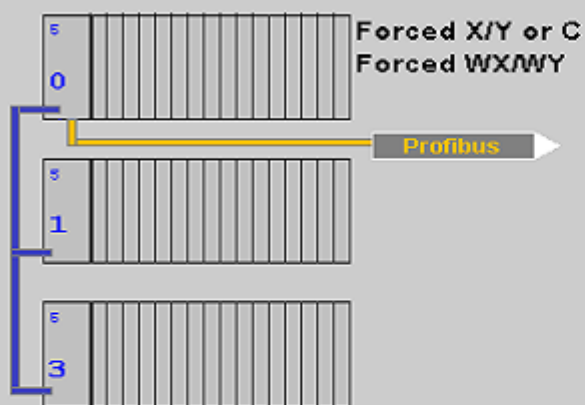

Forced X/Y or C
Forced WX/WY


0
0

PLC 5; Base 2 is niet aanwezig of is d

Profibus

22 Nov 2019

Overzicht PLC 6

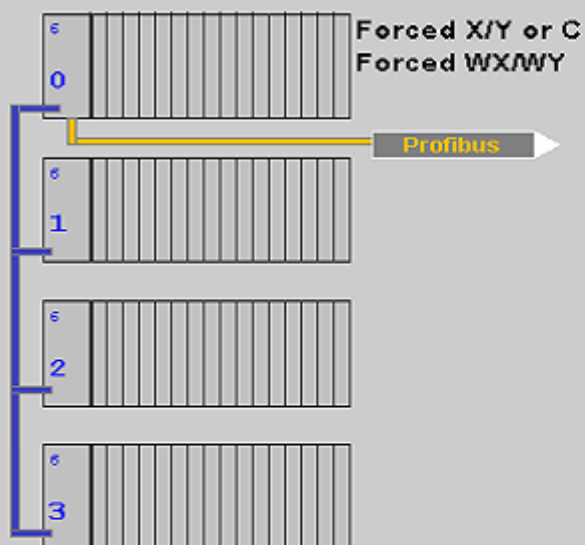

Forced X/Y or C
Forced WX/WY

0
0

Poging om een ongedefineerde SF pr
Analog Alarm rekenfoutje

Profibus

analoge
alarmen

regelaars

With kind regards / met vriendelijke groet,

Robert Nooijen

Manufacturing Information Technoloog
Technical Services – Engineering - MIT

FrieslandCampina Ingredients
NCB-Laan 80, 5462 GE Veghel, The Netherlands

t +31 (0)413 37 2066
m +31 (0)6 22999496
robert.nooijen@frieslandcampina.com
www.frieslandcampinaingredients.com

Van: Nooijen, C.L.G. (Robert)

Verzonden: donderdag 21 november 2019 10:34

Aan: Koopmans, I. (Ivo) <Ivo.Koopmans@croonwolterendros.nl>; Marcel Jordaen <mjordaen@rldautomation.EU>; 'Jelle Winkelmolen (jwinkelmolen@kuijpers.com) <jwinkelmolen@kuijpers.com>; Berlo, S.L.E. van (Sander) <sander.vanberlo@frieslandcampina.com>; 'hertwin.van.der.wijst@vandoren.nl' <hertwin.van.der.wijst@vandoren.nl>

Onderwerp: Factorylink T01C1 melkeiwit

Urgentie: Hoog

Hoi Ivo,

Ivo heeft geconstateerd dat er een aantal foutmeldingen in de factorylink applicatie zitten. Graag printscreens en laatste app. naar Marcel Jordaen sturen, zodat hij alvast kan onderzoeken waar mogelijk problemen en foutmeldingen vandaan komen.

@Sander,Jelle, Hertwin, indien jullie ook zaken hebben binnen de factorylink applicatie die beter kunnen dan hoor ik dit graag voor as maandag, zodat Marcel hier naar kan kijken. As maandag komt Marcel ook hier voor het Fifo probleem 8.00 uur.

@Ivo, probeer jij te schuiven met scrum overleg of dat misschien Geert kan aansluiten.

With kind regards / met vriendelijke groet,

Robert Nooijen

Manufacturing Information Technoloog
Technical Services – Engineering – MIT

FrieslandCampina Ingredients
NCB-Laan 80, 5462 GE Veghel, The Netherlands
t +31 (0)413 37 2066
m +31 (0)6 22999496
robert.nooijen@frieslandcampina.com
www.frieslandcampinaingredients.com

Disclaimer: The information in this e-mail (including any attachments) is strictly confidential and may be legally privileged. If you are not the intended recipient of this message, please delete it including any attachments and immediately notify the sender. Any disclosure, copying, distribution or use either whole or partial of its contents is strictly prohibited except with formal approval. FrieslandCampina cannot guarantee that e-mail communications are secured and error-free and does not accept any liability for damages resulting from the use of e-mail. The general terms and conditions of [purchase](#) respectively [sale and delivery](#) of Royal FrieslandCampina N.V., are applicable to all transactions and undertakings resulting therefrom.

De informatie in deze e-mail (inclusief bijlagen) is strikt persoonlijk en vertrouwelijk en mogelijk juridisch geprivilegieerd. Indien u niet de bedoelde ontvanger van dit bericht bent verzoeken wij u het bericht inclusief bijlagen te vernietigen en ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging of verspreiding van (een gedeelte van) dit bericht is, zonder formele toestemming, strikt verboden. FrieslandCampina kan niet garanderen dat e-mail communicatie veilig en foutloos is en accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit het gebruik hiervan. Op alle transacties en daaruit voortvloeiende verbintenissen zijn de algemene [inkoopvoorwaarden](#) respectievelijk [verkoopvoorwaarden](#) van Koninklijke FrieslandCampina N.V. van toepassing.