



P

S

O

H

L

printscreen

plc overz.

Logout

instellingen

utilities

trending

rapportage

alarmlijst

algemeen

alarmlijst

rapportage

trending

utilities

instellingen

Logout

plc overz.

printscreen

algemeen

alarmlijst

rapportage

trending



utilities

instellingen

Logout

plc overz.

printscreen

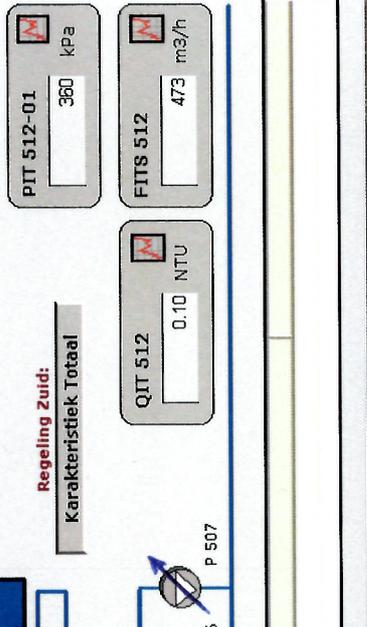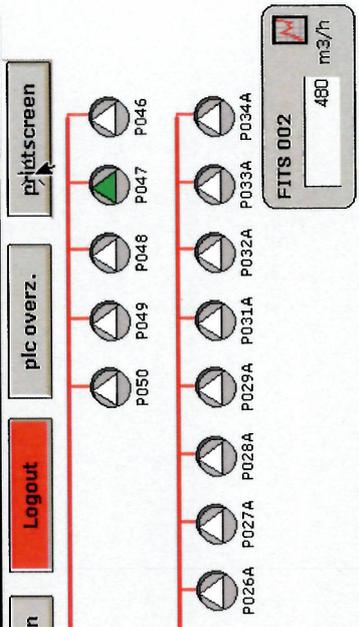

**Totale**

**Ruwwater**  
FITS 001002 736 m3/h

**Spoelwater**  
FITS 324 0 m3/h

**Reinwater**  
FITS 511512 974 m3/h

**Totale voorraad** 7564 m3

**RWK 1-2-3-4-5**

**Regeling Noord: Karakteristiek Totaal**

PIT 511-01 359 kPa

FITS 511 500 m3/h


**Regeling Zuid: Karakteristiek Totaal**

QIT 512 0.10 NTU

FITS 512 473 m3/h

PIT 512-01 360 kPa


# Distributie - Pompenhal overzicht

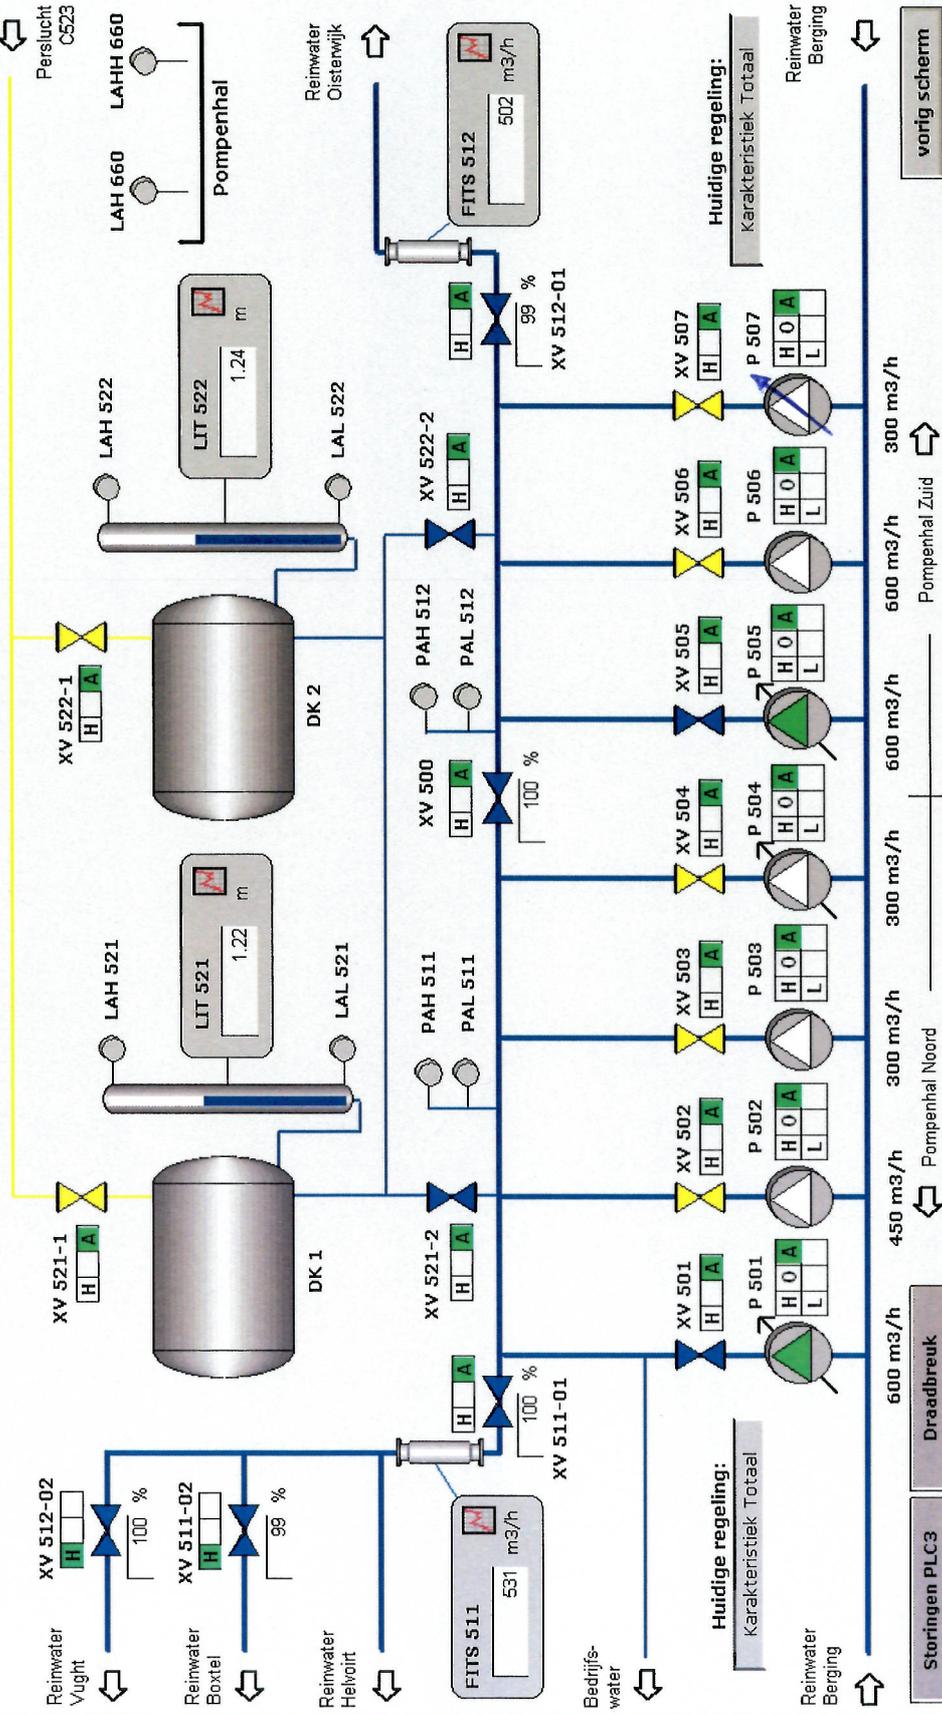



Bediening / status pomp

Overzicht

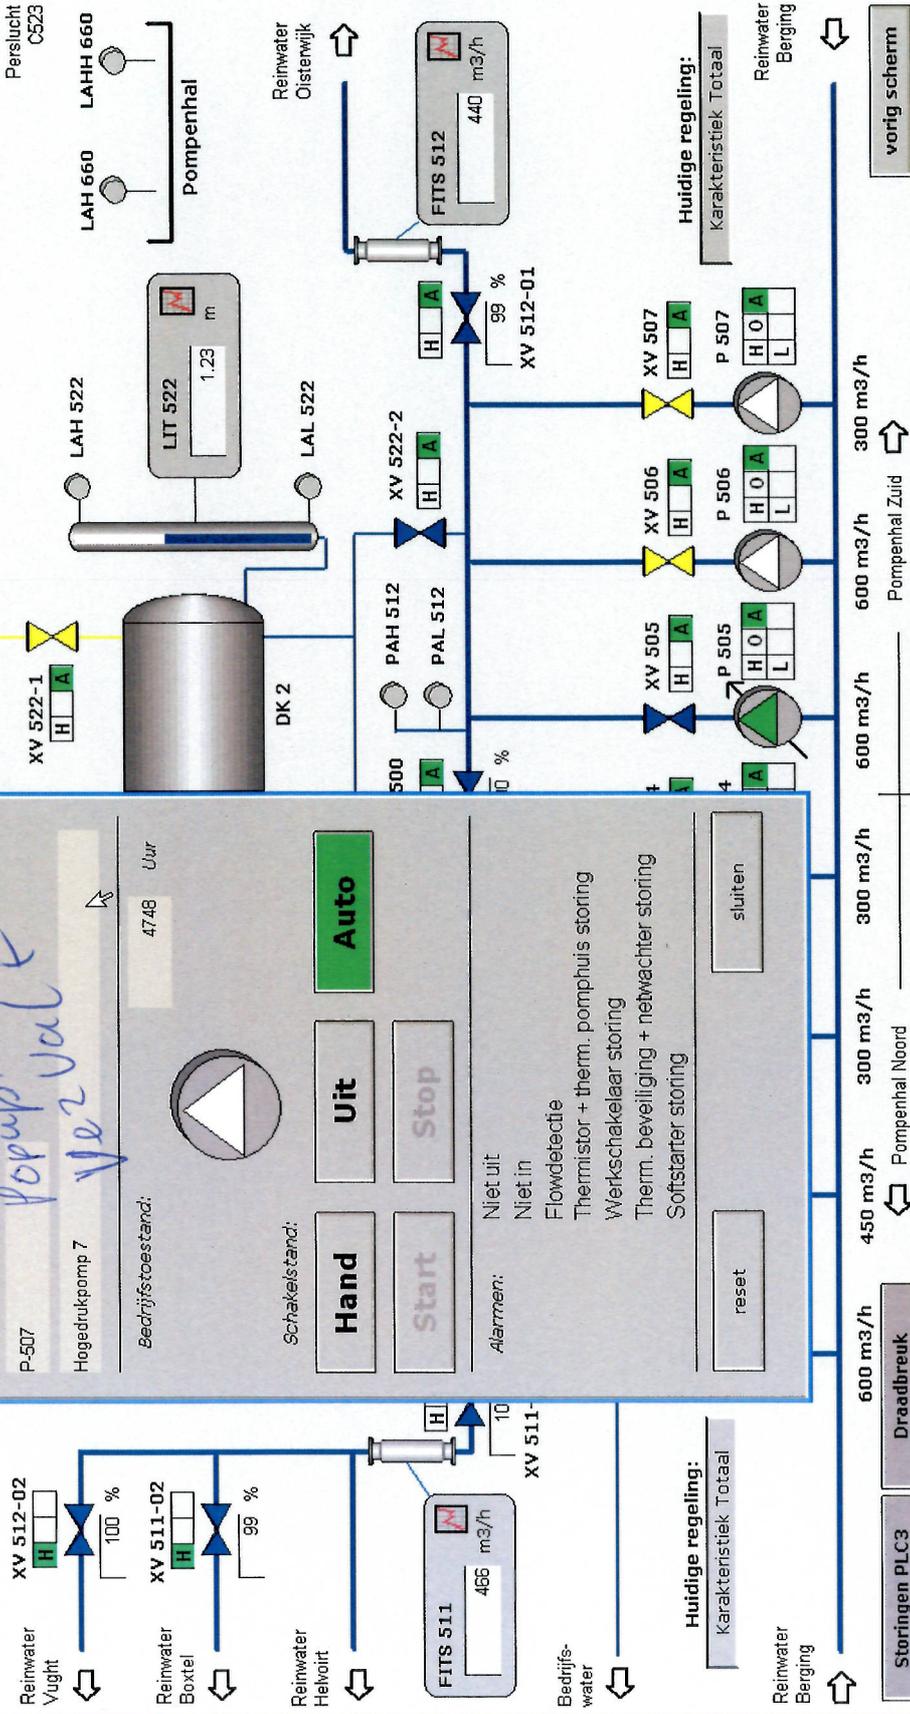

**P-507**  
Hogedrukpomp 7

*popup valt*  
*verzakt*

Bedrijfsstoestand: 4748 Uur

Schakelstand: **Auto**

Alarmeren: Niet uit, Niet in, Flowdetectie, Thermistor + therm. pomphuis storing, Werkschakelaar storing, Therm. beveiliging + netwachter storing, Sofstarter storing

Group Name:  Initial Time:

600 m3/h 450 m3/h 300 m3/h 300 m3/h 300 m3/h 600 m3/h 600 m3/h 300 m3/h  
 Pompenhal Noord Pompenhal Zuid



