


 DWP Welschap	rev	datum	Element PLC1	getekend:	MJO
	A	01-03-14		gecontroleerd:	
	B	--		schaal:	n.v.t.
	C	--		formaat:	A4
	D	--			

Omschrijving	PLC1
PLC --> project --> configurator	Ethernet I/O Scanner
PLC1, ethernet definitie	Eigen IP adres aanpassen
Winning	Ip adressen voor communicatie met overige PLC's aanpassen

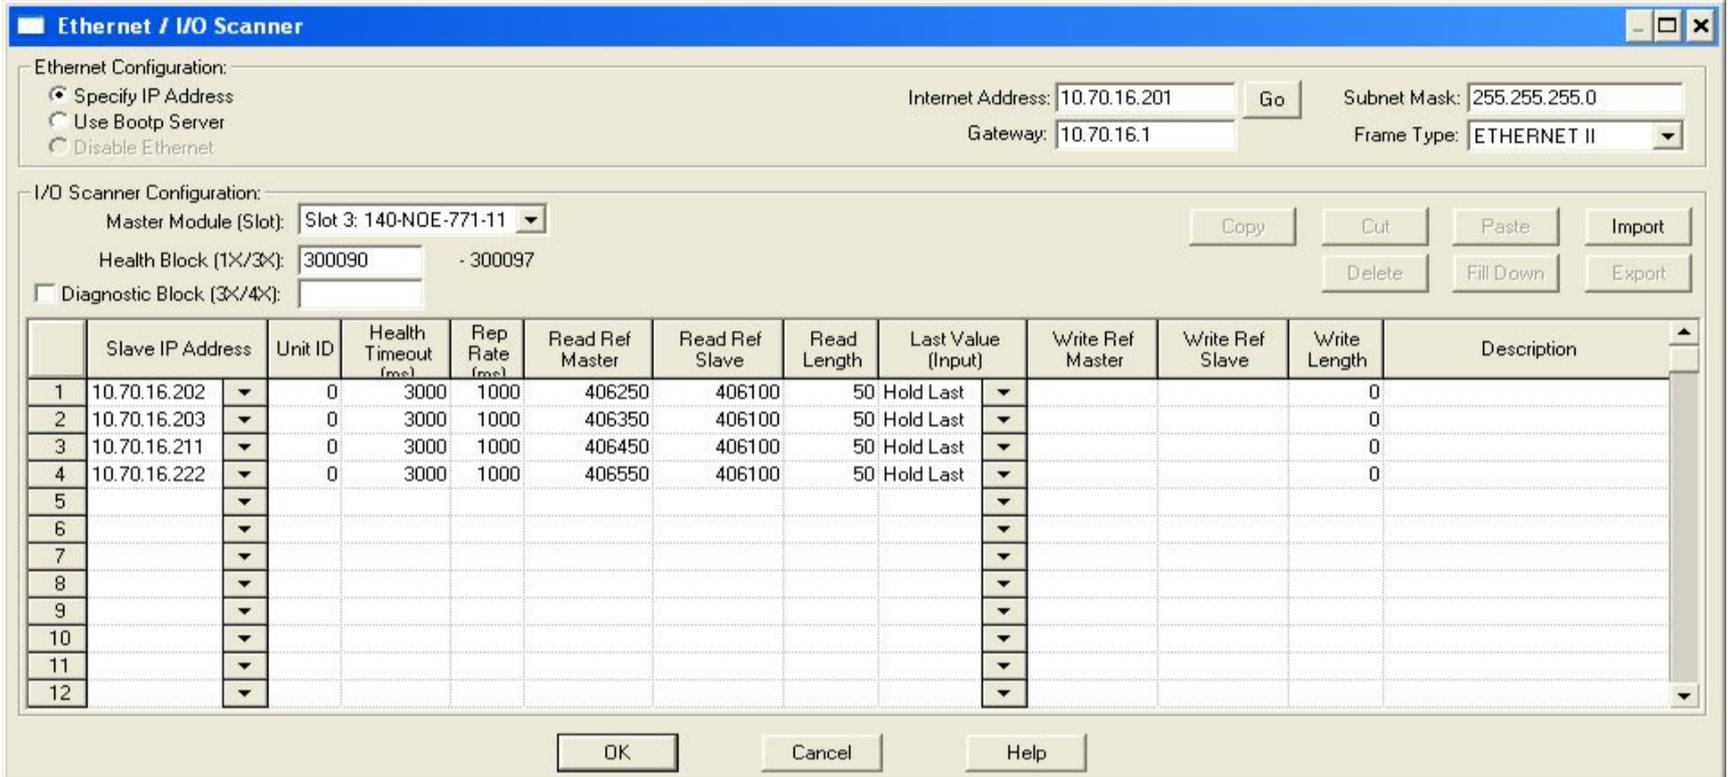


Online, met optie 'Change configuration'

Upload: voordat configuratie wordt gewijzigd.
 Aanpassen configuratie

 DWP Welschap	rev	datum	Element PLC2	getekend:	MJO
	A	01-03-14		gecontroleerd:	
	B	--		schaal:	n.v.t.
	C	--		formaat:	A4
	D	--			

Omschrijving	PLC2
PLC --> project --> configurator	Ethernet I/O Scanner
PLC2, ethernet definitie	Eigen IP adres aanpassen
Filtratie	Ip adressen voor communicatie met overige PLC's aanpassen

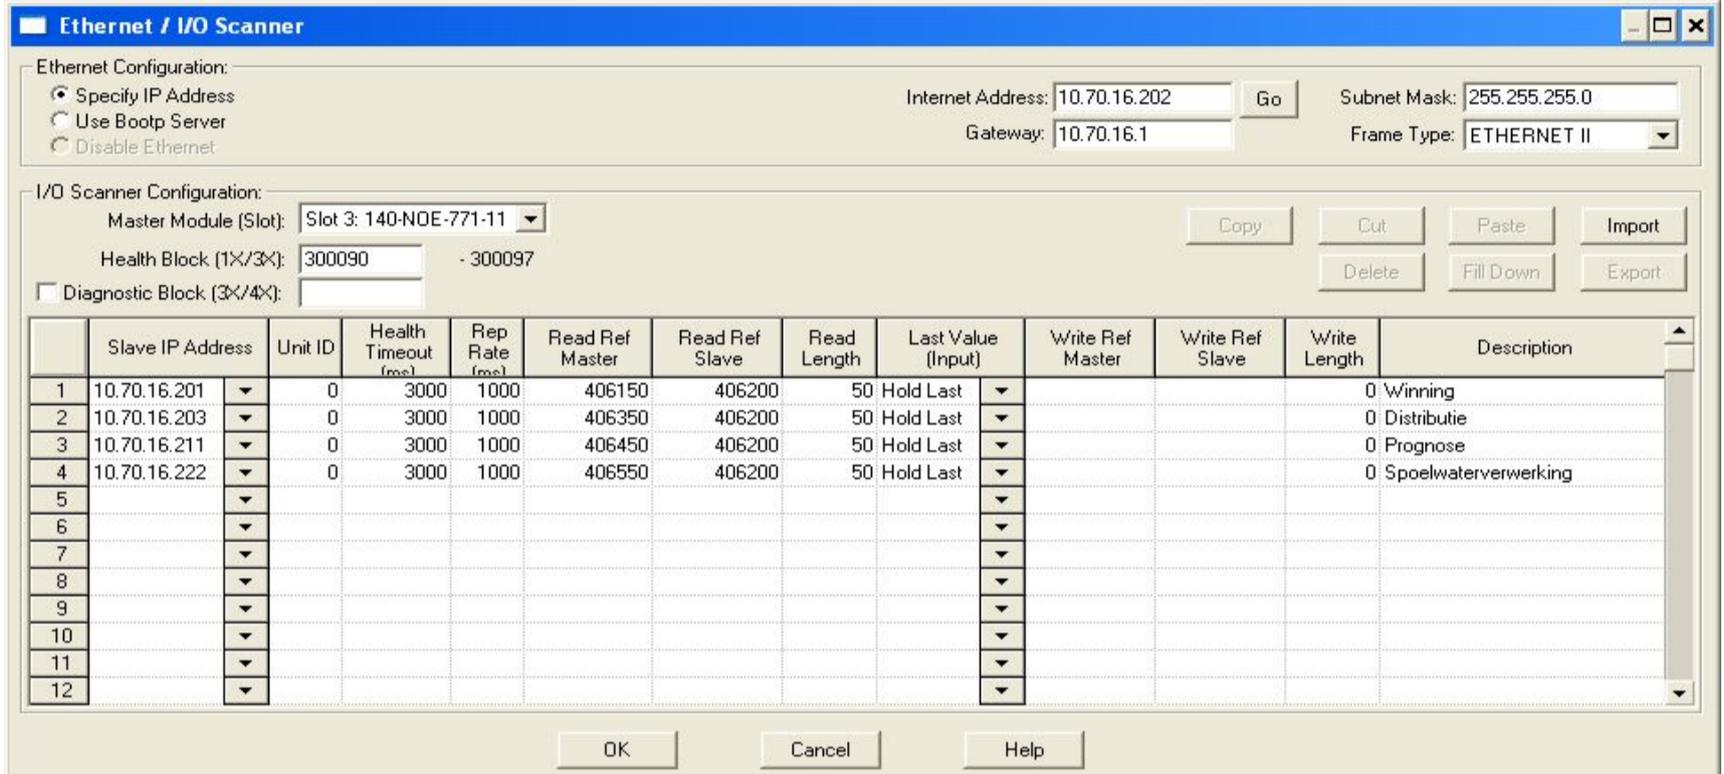

	Slave IP Address	Unit ID	Health Timeout (ms)	Rep Rate (ms)	Read Ref Master	Read Ref Slave	Read Length	Last Value (Input)	Write Ref Master	Write Ref Slave	Write Length	Description
1	10.70.16.201	0	3000	1000	406150	406200	50	Hold Last				0 Winning
2	10.70.16.203	0	3000	1000	406350	406200	50	Hold Last				0 Distributie
3	10.70.16.211	0	3000	1000	406450	406200	50	Hold Last				0 Prognose
4	10.70.16.222	0	3000	1000	406550	406200	50	Hold Last				0 Spoelwaterverwerking
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												

Online, met optie 'Change configuration'

Upload: voordat configuratie wordt gewijzigd.
Aanpassen configuratie


 DWP Welschap	rev	datum	Element PLC3	getekend:	MJO
	A	01-03-14		gecontroleerd:	
	B	--		schaal:	n.v.t.
	C	--		formaat:	A4
	D	--			

Omschrijving **PLC3**

PLC --> project --> configurator Ethernet I/O Scanner

PLC3, ethernet definitie Eigen IP adres aanpassen

Opslag & Distributie Ip adressen voor communicatie met overige PLC's aanpassen

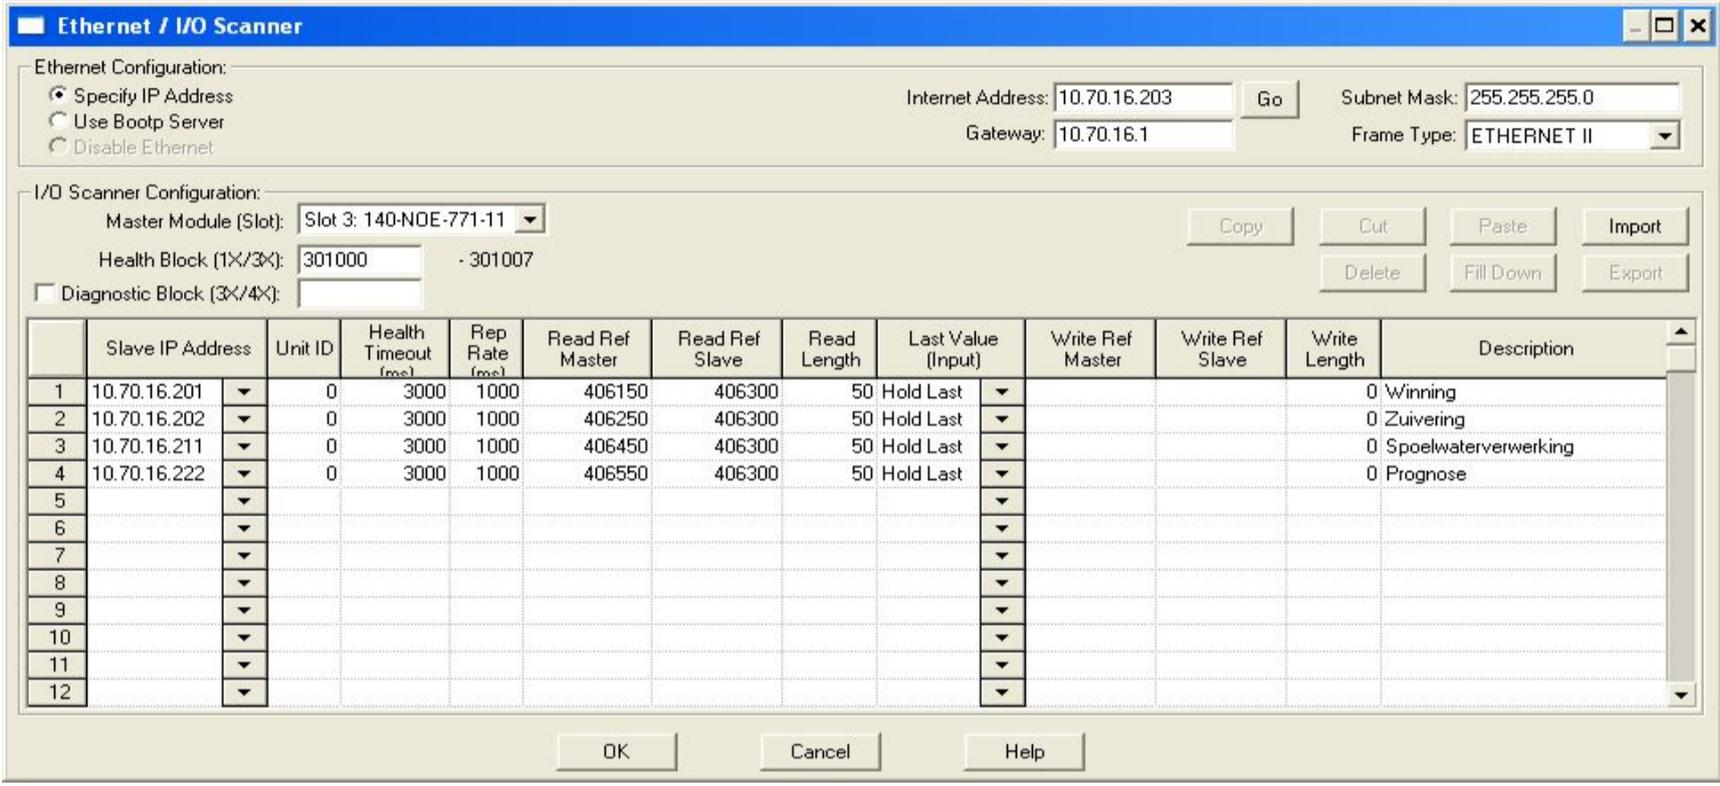

Online, met optie 'Change configuration'

Upload: voordat configuratie wordt gewijzigd.
 Aanpassen configuratie


 DWP Welschap	rev	datum	Element PLC11	getekend:	MJO
	A	01-03-14		gecontroleerd:	
	B	--		schaal:	n.v.t.
	C	--		formaat:	A4
	D	--			

Omschrijving	PLC11
---------------------	--------------


<p>PLC11, ethernet definitie</p>	<p>Onbekend of deze PLC nog bestaat of aanwezig is, kan ook prognose PC zijn?</p>
----------------------------------	---

 DWP Welschap	rev	datum	Element Server applicatie	getekend: MJO
	A	01-03-14		gecontroleerd:
	B	--		schaal: n.v.t.
	C	--		formaat: A4
	D	--		

Omschrijving **Server applicatie**
Modbus TCP driver Aanpassen IP-adres van iedere PLC

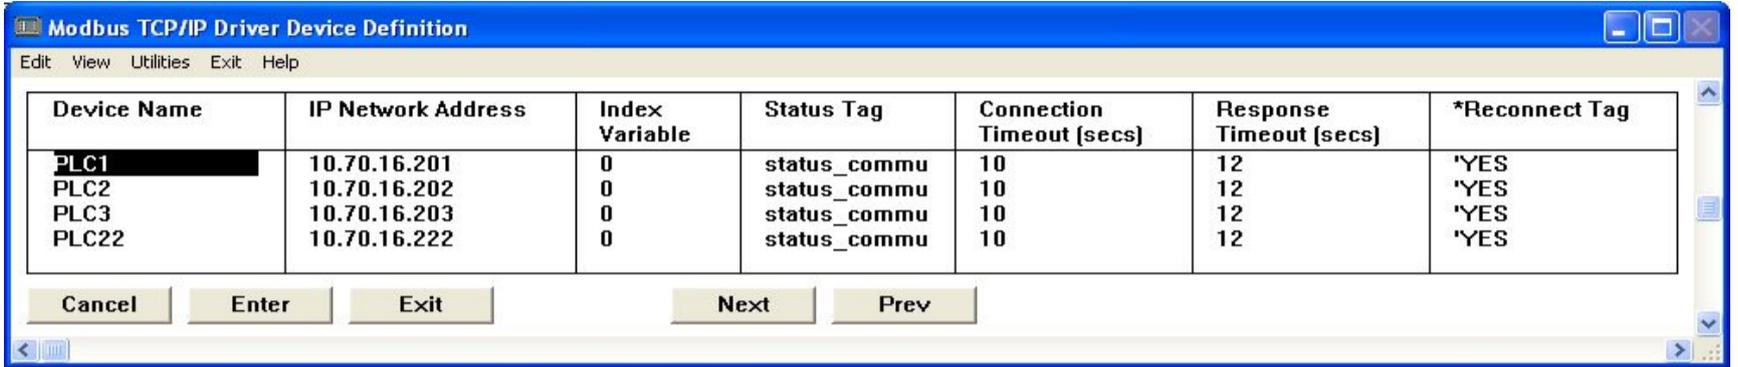

Spool Aanpassen IP adres rapportage printer

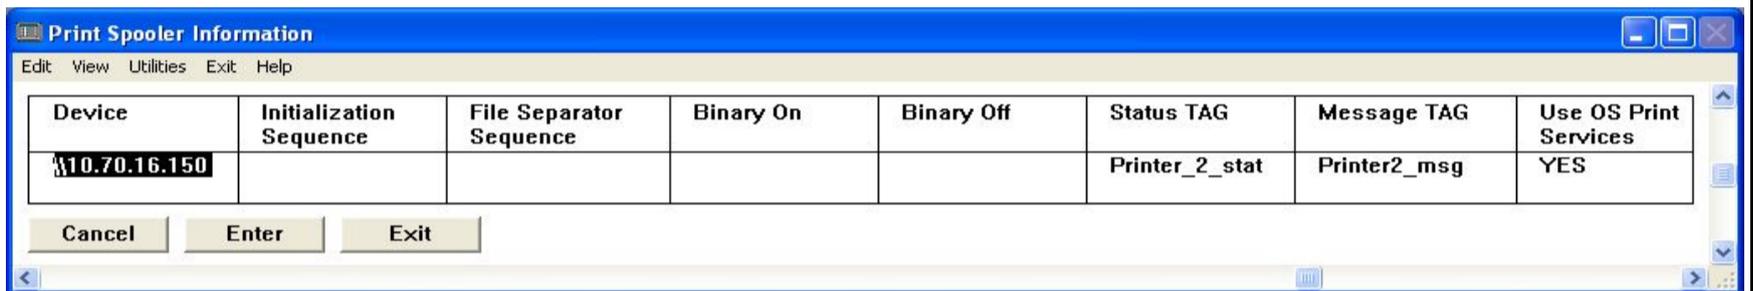

Printer wordt gebruikt bij:

Report generator
Alarm logger, active alarm list

Report generator wordt niet gebruikt voor genereren van rapport, afdrucken wordt derhalve niet gebruikt
Afdrukken actieve alarm lijst is vanuit applicatie niet mogelijk.

IP-adres aanpassen naar kantoor printer HP-CM6030

 DWP Welschap	rev	datum	Element Client Builder	getekend:	MJO
	A	01-03-14		gecontroleerd:	
	B	--		schaal:	n.v.t.
	C	--		formaat:	A4
	D	--			


Omschrijving **Client Builder**

Ip adressen komen voor in de volgende mimics: menergie
proc_overzicht_netwerk

Search "10.70" (38 hits in 2 files)

D:\FLAPP\welschap\cbproj\Mimic Files\menergie (8 hits)

- Line 80: PP,"C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE","HTTP://10.70.16.152","D:\",0,1,0,0
- Line 874: PP,"C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE","HTTP://10.70.16.151","D:\",0,1,0,0
- Line 881: PP,"C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE","HTTP://10.70.16.156","D:\",0,1,0,0
- Line 888: PP,"C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE","HTTP://10.70.16.154","D:\",0,1,0,0
- Line 895: PP,"C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE","HTTP://10.70.16.155","D:\",0,1,0,0
- Line 902: PP,"C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE","HTTP://10.70.16.157","D:\",0,1,0,0
- Line 1241: PP,"C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE","HTTP://10.70.16.153","D:\",0,1,0,0
- Line 1366: PP,"C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE","HTTP://10.70.16.158","D:\",0,1,0,0

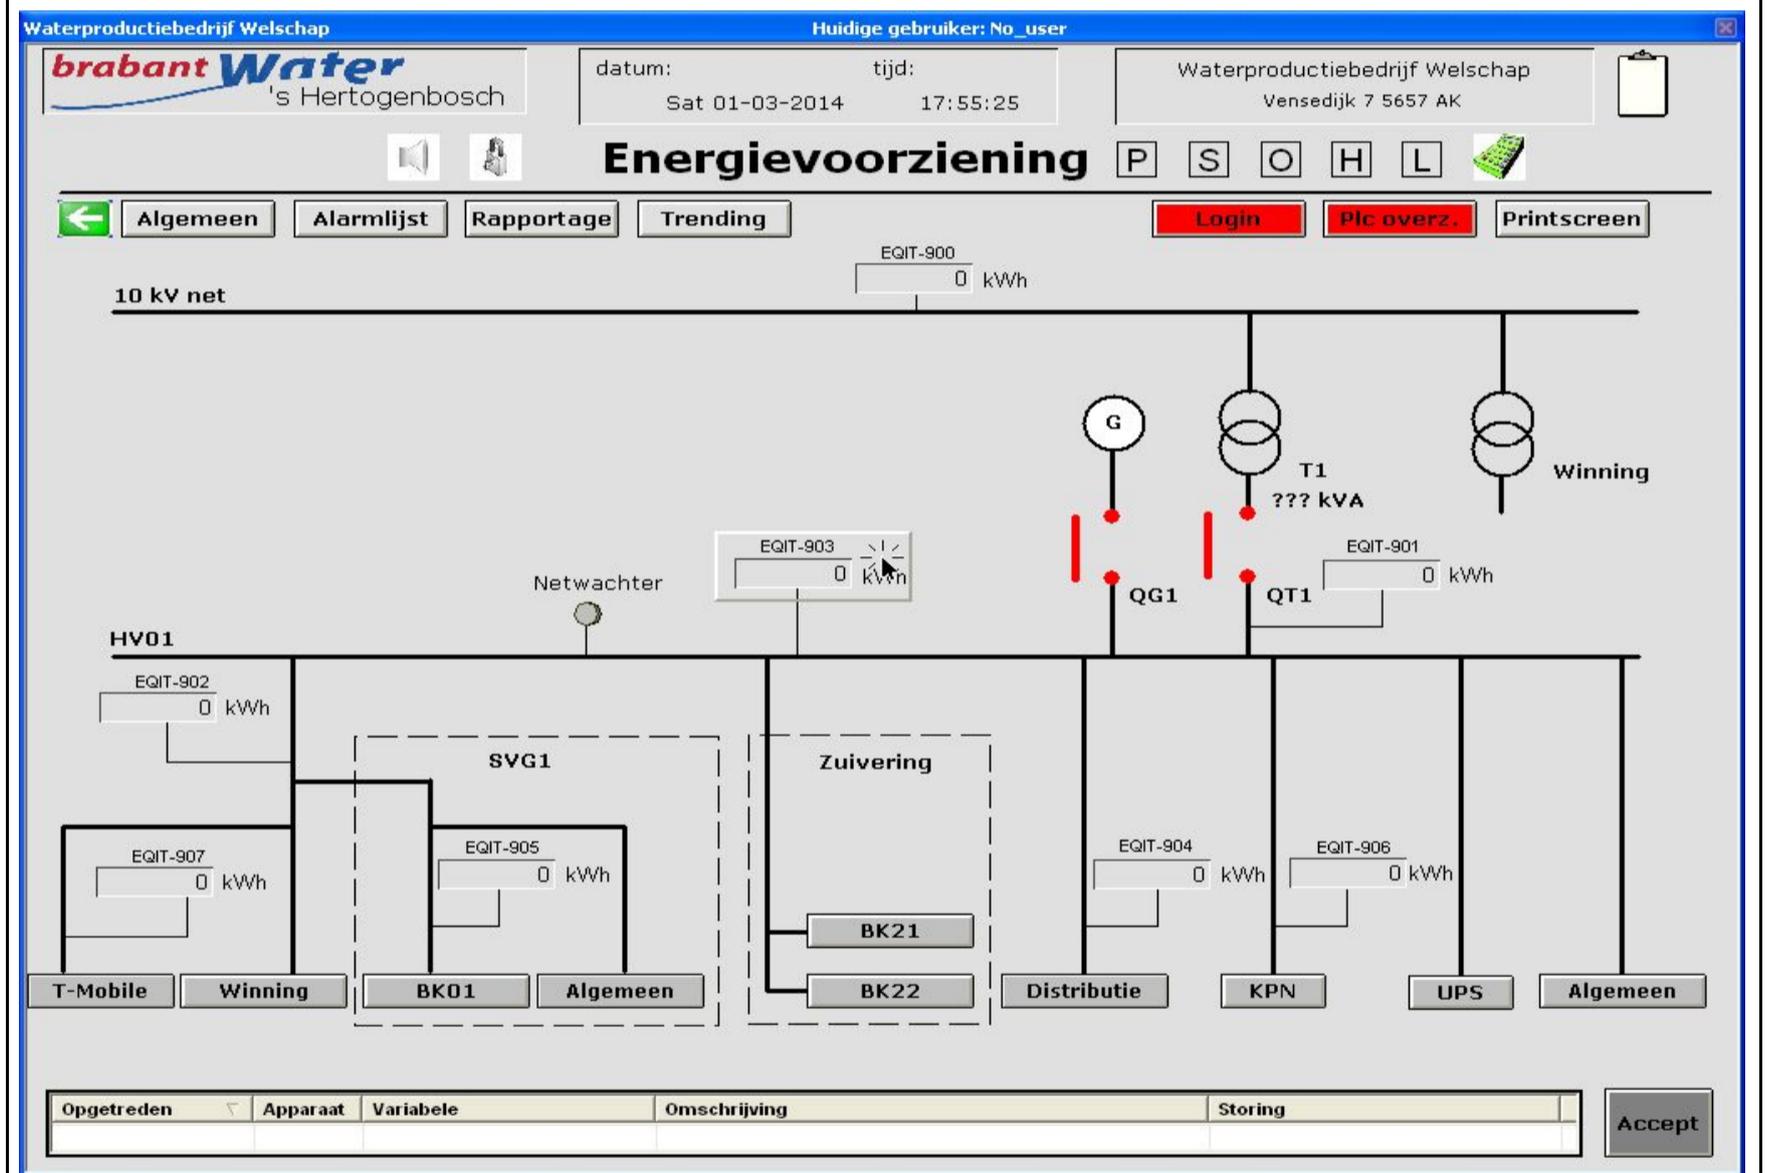


D:\FLAPP\welschap\cbproj\Mimic Files\proc_overzicht_netwerk (30 hits)

- Line 471: PP,1,102,166,0,0,FONT,3,"SCADA server 10.70.16.140",85,FONT,3,"SCADA server 10.70.16.140",85
- Line 471: PP,1,102,166,0,0,FONT,3,"SCADA server 10.70.16.140",85,FONT,3,"SCADA server 10.70.16.140",85
- Line 477: ROLE,1,"SCADA server 10.70.16.140",FONT,3,85
- Line 488: PP,1,213,169,0,0,FONT,3,"Client PC 1 10.70.16.141",85,FONT,3,"Client PC 1 10.70.16.141",85
- Line 488: PP,1,213,169,0,0,FONT,3,"Client PC 1 10.70.16.141",85,FONT,3,"Client PC 1 10.70.16.141",85
- Line 494: ROLE,1,"Client PC 1 10.70.16.141",FONT,3,85
- Line 612: PP,0,466,584,0,0,FONT,3,"10.70.16.202",37,FONT,3,"10.70.16.202",37
- Line 612: PP,0,466,584,0,0,FONT,3,"10.70.16.202",37,FONT,3,"10.70.16.202",37
- Line 618: ROLE,1,"10.70.16.202",FONT,3,37
- Line 629: PP,0,302,584,0,0,FONT,3,"10.70.16.201",37,FONT,3,"10.70.16.201",37
- Line 629: PP,0,302,584,0,0,FONT,3,"10.70.16.201",37,FONT,3,"10.70.16.201",37
- Line 635: ROLE,1,"10.70.16.201",FONT,3,37
- Line 646: PP,0,618,584,0,0,FONT,3,"10.70.16.203",37,FONT,3,"10.70.16.203",37
- Line 646: PP,0,618,584,0,0,FONT,3,"10.70.16.203",37,FONT,3,"10.70.16.203",37

 DWP Welschap	rev	datum	Element Client Builder	getekend:	MJO
	A	01-03-14		gecontroleerd:	
	B	--		schaal:	n.v.t.
	C	--		formaat:	A4
	D	--			

Omschrijving Client Builder

Line 652: ROLE,1,"10.70.16.203",FONT,3,37
Line 709: PP,1,404,159,0,0,FONT,3,"Rapportprinter 10.70.16.150",85,FONT,3,"Rapportprinter 10.70.16.150",85
Line 709: PP,1,404,159,0,0,FONT,3,"Rapportprinter 10.70.16.150",85,FONT,3,"Rapportprinter 10.70.16.150",85
Line 715: ROLE,1,"Rapportprinter 10.70.16.150",FONT,3,85
Line 880: PP,1,831,163,0,0,FONT,3,"Client PC 2 10.70.16.142",85,FONT,3,"Client PC 2 10.70.16.142",85
Line 880: PP,1,831,163,0,0,FONT,3,"Client PC 2 10.70.16.142",85,FONT,3,"Client PC 2 10.70.16.142",85
Line 886: ROLE,1,"Client PC 2 10.70.16.142",FONT,3,85
Line 936: PP,0,844,584,0,0,FONT,3,"10.70.16.222",37,FONT,3,"10.70.16.222",37
Line 936: PP,0,844,584,0,0,FONT,3,"10.70.16.222",37,FONT,3,"10.70.16.222",37
Line 942: ROLE,1,"10.70.16.222",FONT,3,37
Line 970: PP,0,640,175,0,0,FONT,3,"10.70.16.131",37,FONT,3,"10.70.16.131",37
Line 970: PP,0,640,175,0,0,FONT,3,"10.70.16.131",37,FONT,3,"10.70.16.131",37
Line 976: ROLE,1,"10.70.16.131",FONT,3,37
Line 994: PP,"C:\\Program Files\\Internet Explorer\\IEXPLORE.EXE","HTTP://10.70.16.131","D:\\",0,1,0,0
Line 1407: PP,1,11,296,0,0,FONT,3,"SCADA server 10.70.16.140",85,FONT,3,"SCADA server 10.70.16.140",85
Line 1407: PP,1,11,296,0,0,FONT,3,"SCADA server 10.70.16.140",85,FONT,3,"SCADA server 10.70.16.140",85

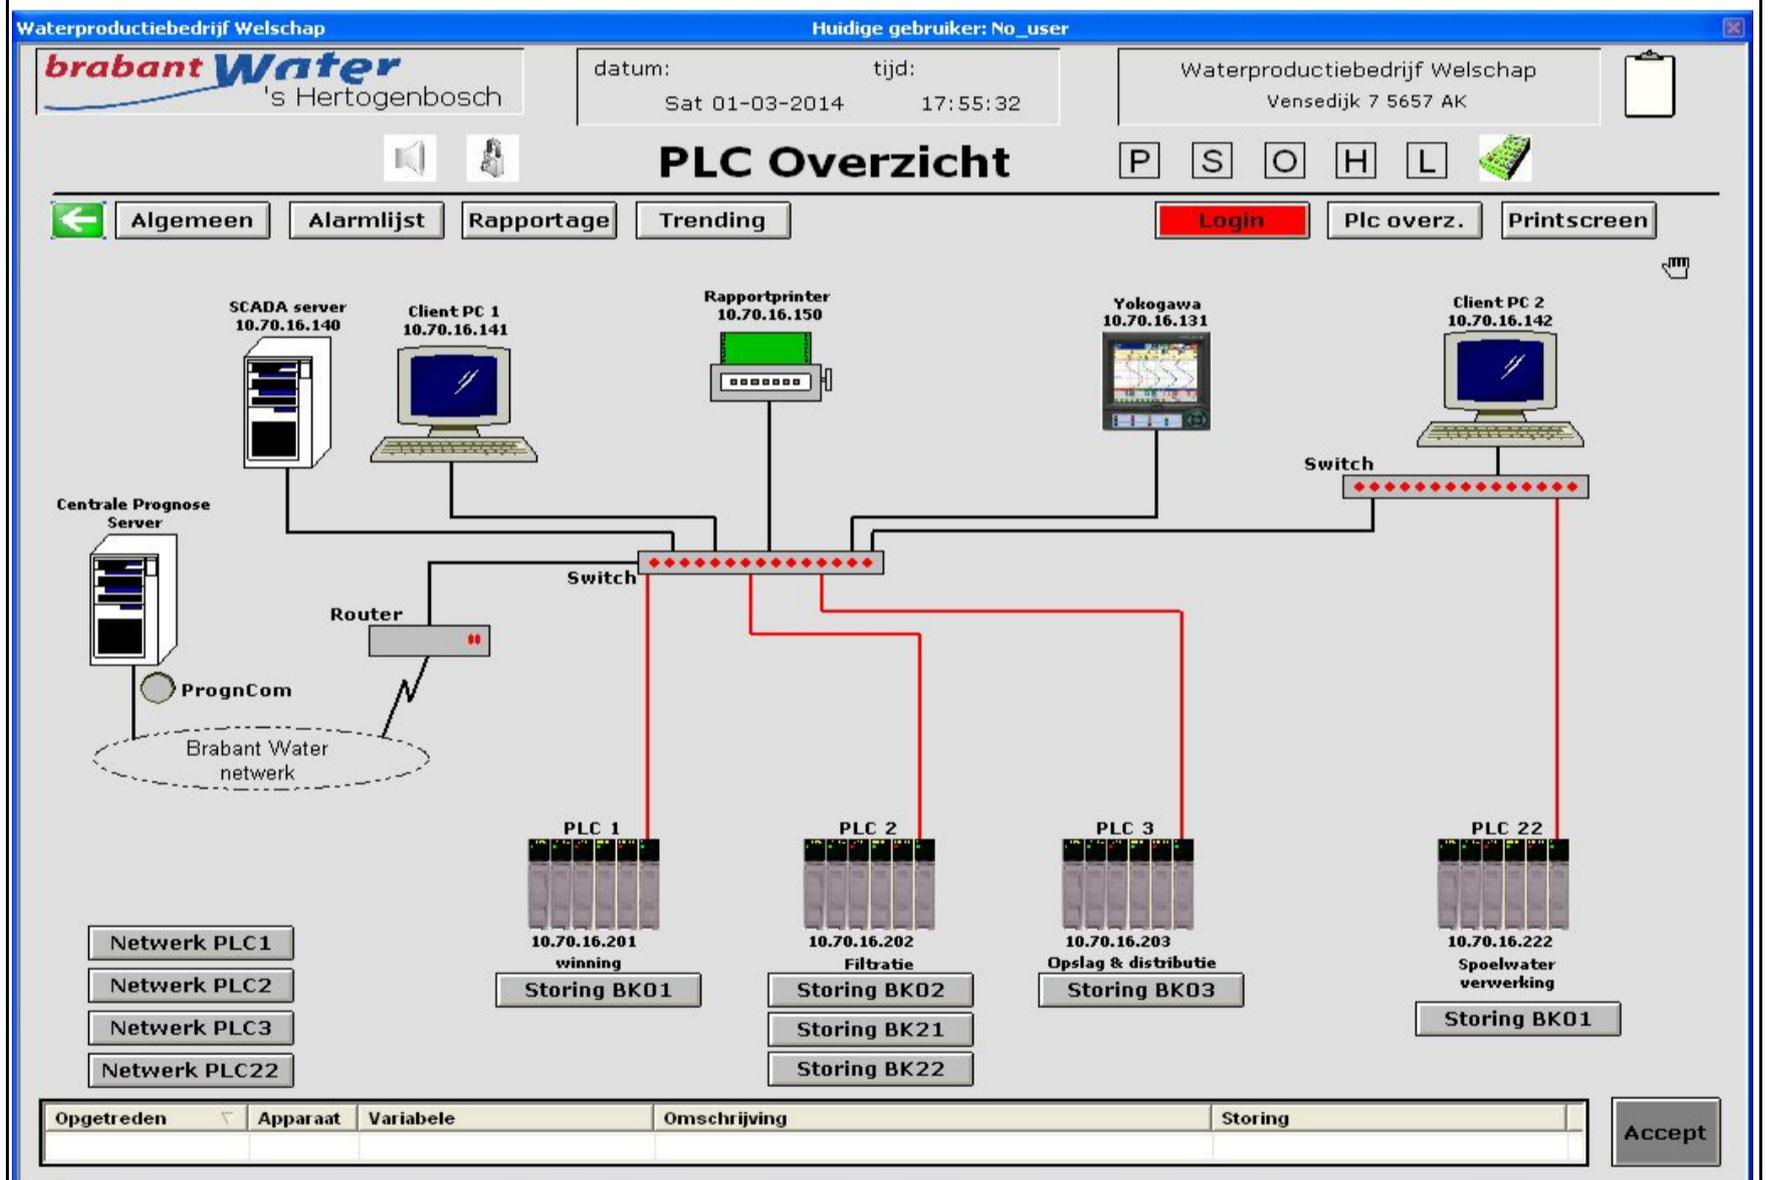

 DWP Welschap	rev	datum	Element report	getekend:	MJO
	A	01-03-14		gecontroleerd:	
	B	--		schaal:	n.v.t.
	C	--		formaat:	A4
	D	--			

Omschrijving	report
---------------------	---------------

System configuration	verwijderen onnodige debug en -t arguments.
----------------------	---